



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. 0253/210432  
Fax 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. Înregistrare <sup>11953</sup> Data 18.03.2021

## ANUNȚ

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de, 23.03.2021 ora 13.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de prestări servicii „Intocmire proiect privind lucrari de inlocuire instalatie electrica la sectia Dermato-venerice, precum si montare centrala de alarmare antiincendiu - locatia spital nr.1 din str.Unirii nr.56, conform caietului de sarcini atasat.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Potențialii ofertanți vor depune la adresele de mail [aprovizionare@spitalgorj.ro](mailto:aprovizionare@spitalgorj.ro) și [achizitiitargujiu@gmail.com](mailto:achizitiitargujiu@gmail.com) cel târziu la data de 23.03.2021 ora 12.00 oferta de preț , însoțită de următoarele documente în copie conform cu originalul:

- document constatator prin care să se ateste experiența similară pentru minim 1 proiect executat, acceptat și plătit de beneficiar.
- certificat de înregistrare la Registrul Comerțului.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

MANAGER,  
Ec.Vienesca Dumitru

SEF SERV.APROV. ACHIZIȚII,  
Ec.Brincus Florin Gabriel

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Ec.Pogonaru Ion

SERV.APROV ACHIZITII,  
Ec.Scurtu, Marilena



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. 0253/210432  
Fax 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 11528 din 17.03.2021

Manager,  
Ec. Vienesu Dumitru

Sev. Aprov  
Demarso urgenta a procedurii  
de achiziția serviciu proiectare  
Tehnica, cel total 22.03.2021

## CAIET DE SARCINI PROIECTARE

Privind lucrări de înlocuirea instalației electrice la secția Dermato-venerice, precum și montare centrală de alarmare antiincendiu - locația spital nr.1 A.I.Cuza

### Date generale

#### 1.1. Denumirea lucrării :

*Lucrari de înlocuirea instalației electrice la secția Dermato-venerice, precum și montare centrală de alarmare antiincendiu - locația spital nr.1 A.I.Cuza*

#### 1.2. D.A.L.I. conform H.G.28/2009 si Proiectarea lucrării :

- expertizarea instalației electrice a construcției
- caiet de sarcini
- proiect tehnic pentru instalații electrice
- proiect tehnic pentru montare centrală de alarmare antiincendiu

#### 1.3. Beneficiar :

*Spitalul Județean de urgență Tg.Jiu , cu sediul in str. Progresului nr. 18 .*

*Alareș amuzat site*

- 1.4. Amplasamentul construcției ce se amenajează :**  
*Locația secției Dermato-venerice din incinta Spitalului nr. 1, str. A.I. Cuza.*  
*Menționăm că asupra acestei clădiri nu au fost făcute intervenții la instalația electrică de foarte mult timp.*

**Condiții solicitate de beneficiar :**

- 1.5. Lucrări de înlocuire a instalației electrice la secția Dermato-venerice, precum și montare centrală de alarmare antiincendiu - locația spital nr.1 A.I.Cuza, trebuie să îndeplinească toate condițiile obligatorii prevăzute de normele actuale cu privire la:**

- 1.5.1. -cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în legea 10/1995**
- 1.5.2. -prescripțiile tehnice prevăzute în ‘‘Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor ‘‘ indicativ NP 015-97 , aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997**
- 1.5.3. -norma nr. 682 din 08.06.2004 , privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital , publicat în M.O. partea I nr. 68 bis din 20.01.2005; obținerea avizului sanitar de funcționare.**
- 1.5.4.- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118-99**
- 1.5.5. -Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v.c.a.,și 1500 v c.c.- 17/2002.**
- 1.5.6. -Ordin nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor**
- 1.5.7.-Notă de control din 25.02.2021, încheiată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj.**

**1.6. Condiții funcționale :**

- Reabilitarea integrală a instalațiilor electrice, cu respectarea următoarelor cerințe suplimentare :**  
**-la fiecare pat se va monta o priză dublă –(30paturi) ;**

- în fiecare salon se va monta suplimentar câte o priză dublă pentru frigider și tv ;
- în toate spațiile fără paturi vor fi montate cel puțin 4 prize, exceptând magaziile, grupurile sanitare și holurile ;
- fiecare încăpere va fi prevăzută cu câte o priză pentru instalația de aer condiționat ;
- la proiectarea instalației se va ține cont de existența a două centrale termice cu puterea de 60 kw fiecare ;
- iluminatul va fi reabilitat integral cu corpuri de iluminat performante atât în saloane, holuri cât și în toate spațiile existente ;
- vor fi prevăzute corpuri cu urgență pentru iluminatul de siguranță ;
- înlocuirea bransamentului cât și a tabloului electric general al secției ;
- proiectul tehnic va fi avizat de un verificator tehnic autorizat ;
- va fi montată centrală de detecție și alarmare în caz de incendiu cât și întocmit scenariul la incendiu de către o persoană autorizată.;


Întocmit,

Ing.Toma Cristi

Ing.Ionescu Cornel

# SPITAL NR.1 AI CUZA

## SECTIE SUSPECTI COVID DERMATOLOGIE ACTUALA

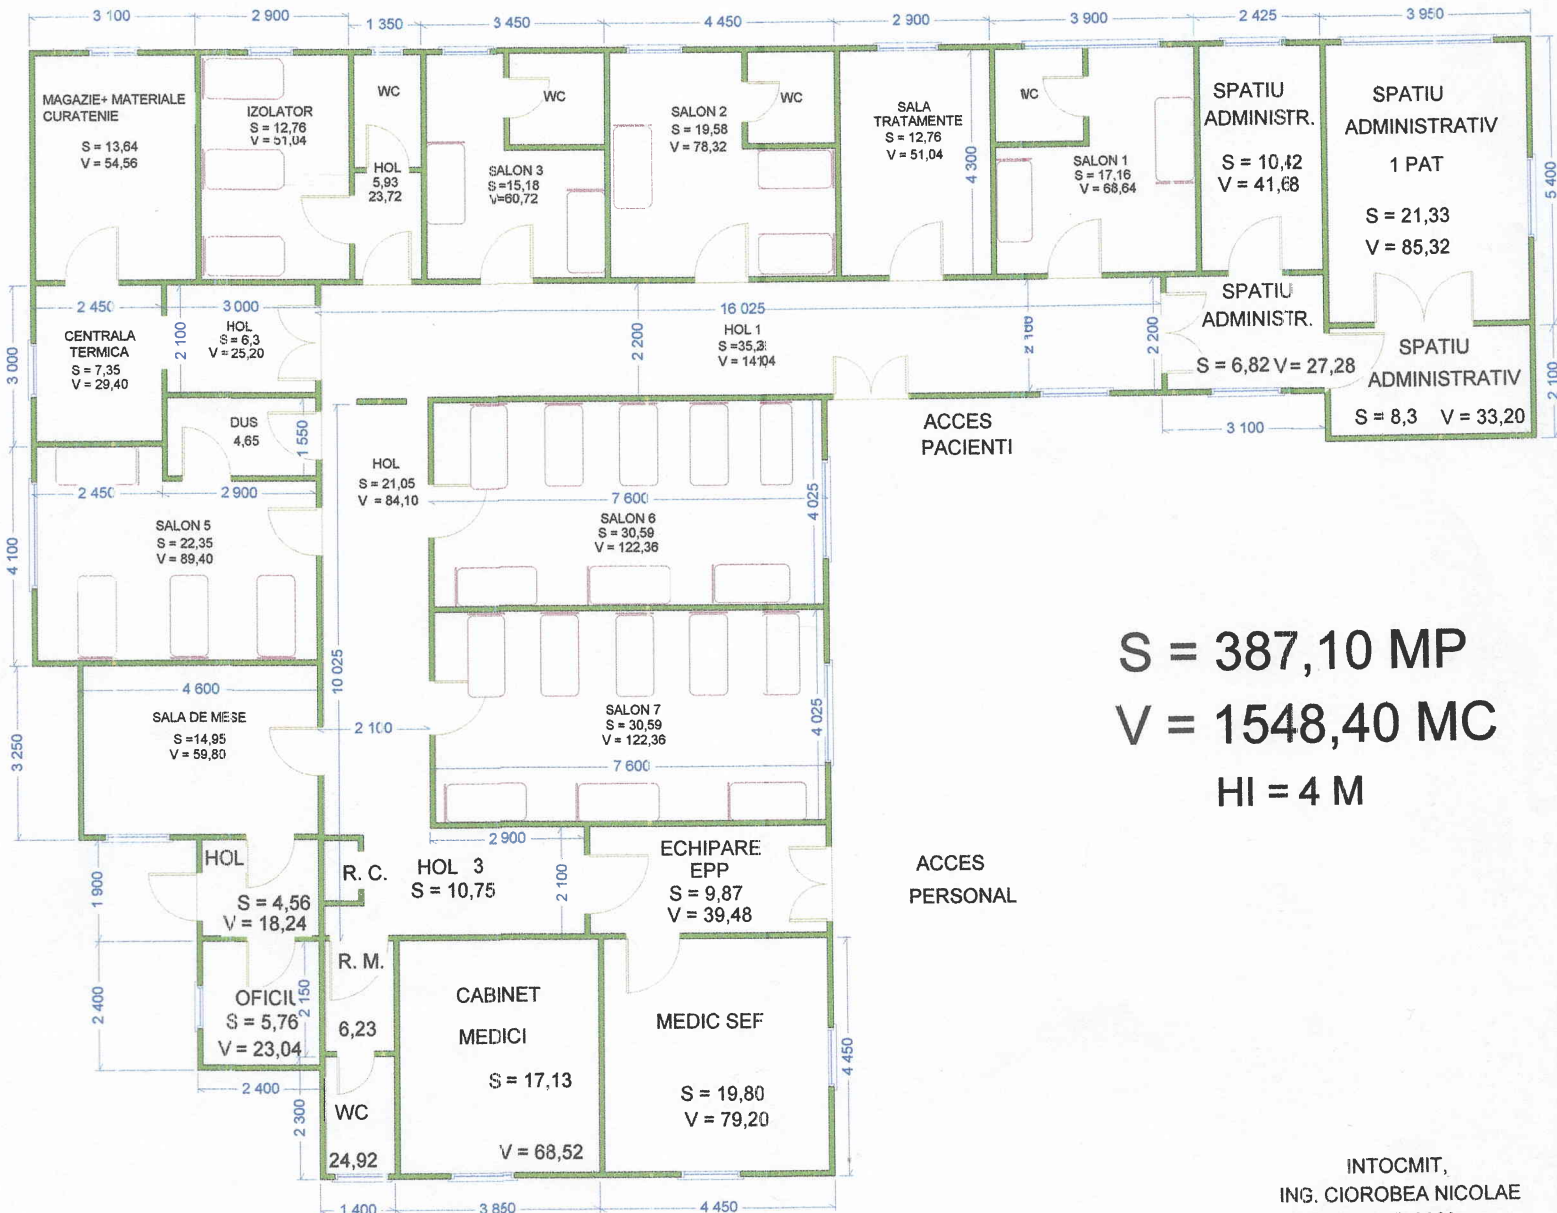

INTOCMIT,  
ING. CIOROBEA NICOLAE  
MARTIE 2020

MANAGER,  
EC. VIENESCU DUMITRU